


Blå Rønne

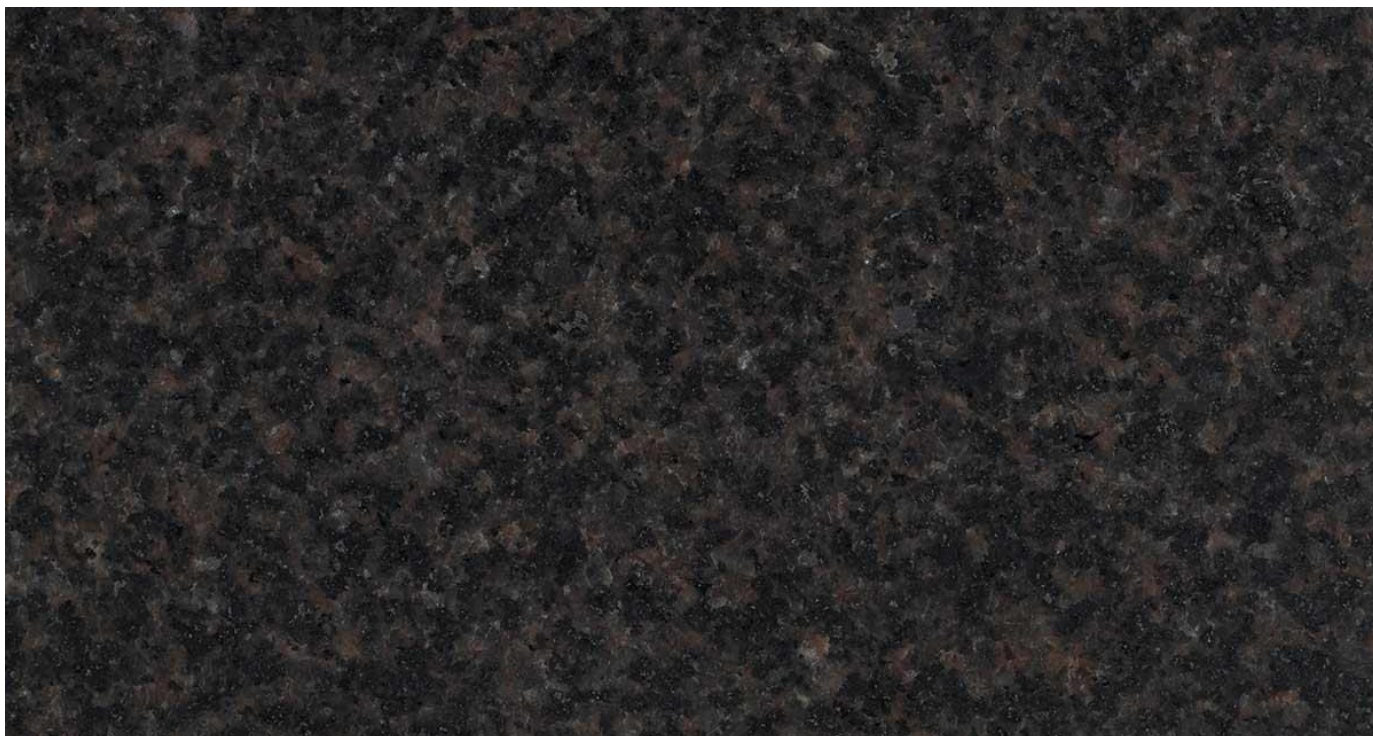

Typeprøven skal betrages som en vejledning, afvigelser i farve og struktur må forventes

Navn	Blå Rønne
Beskrivelse	Kvarts monzonit
Farve	Mellemkornet mørk, svage rødlige korn kan forekomme
Oprindelse	Danmark

Prøvningsbestemmelse	Prøveemne	Prøvningsmetode	Målt værdi	Anbefalede/ minimums værdier
Densitet (vægtfylde)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1936	2750 kg/m ³	≥ 2600
Vandabsorption (%)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 13755	0,03 %	≤ 0,30 %
Trykstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1926	203 MPa	132/> 155
Bøjningstrækstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 300 mm	DS/EN 12372	22,7 MPa	13-26 MPa